



(物質構造科学研究所放射光研究施設関係分)

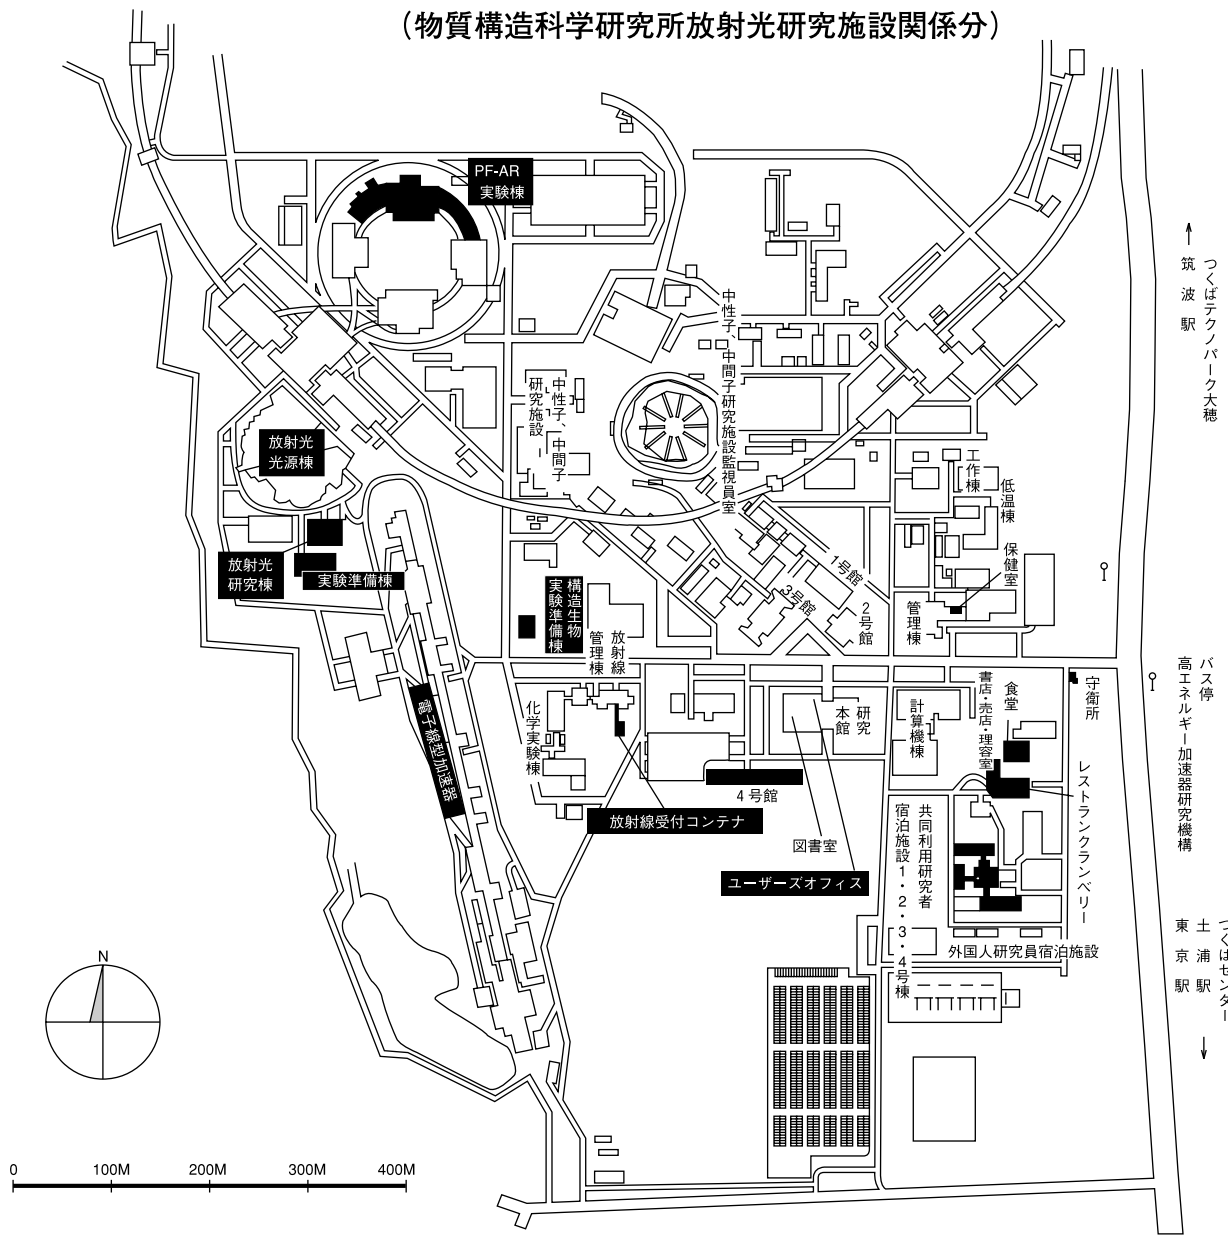

PF-AR平面図

- NW2 3324
- NE1 3831
- NE3 3833
- NE5 3835
- NE9 3839
- 南コンテナ 3322
- 北コンテナ 5797

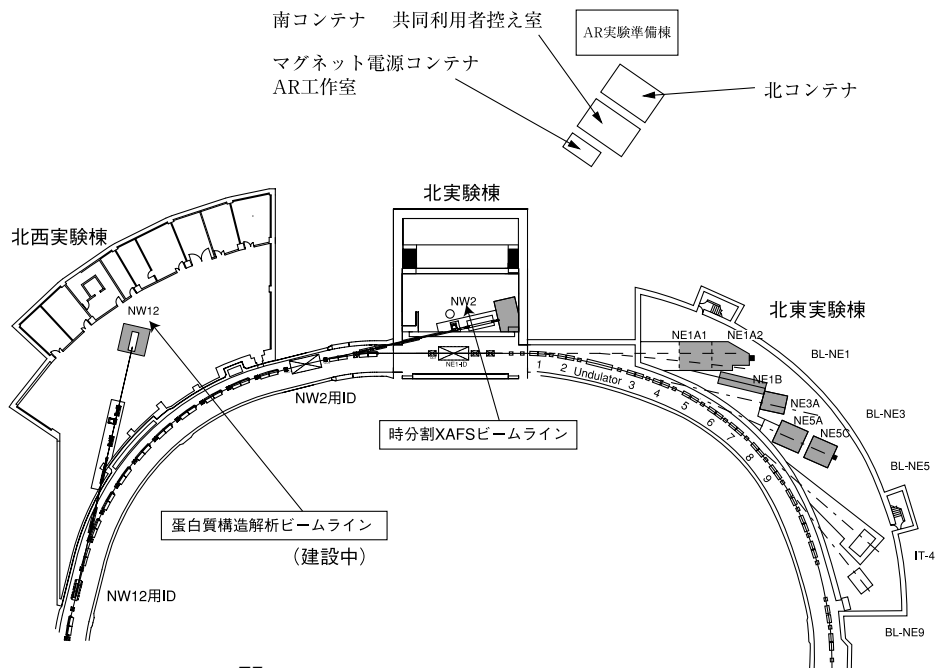

# 放射光研究施設平面図

運転当番PHS 4209

監視員室

内線 3800

外線 0298-64-5778


実験ステーション

BL × × □ 38 × ×

(例 BL6 □ 3806)

所外から上記番号にアクセスする  
場合は 0298-64-5200(代表番号)  
にかけ、案内テープの後に4 × × ×、  
3 × × ×の番号を押して下さい。

- IDカードリーダー
- ↔ 出入口
- 非常口
- ① 便所

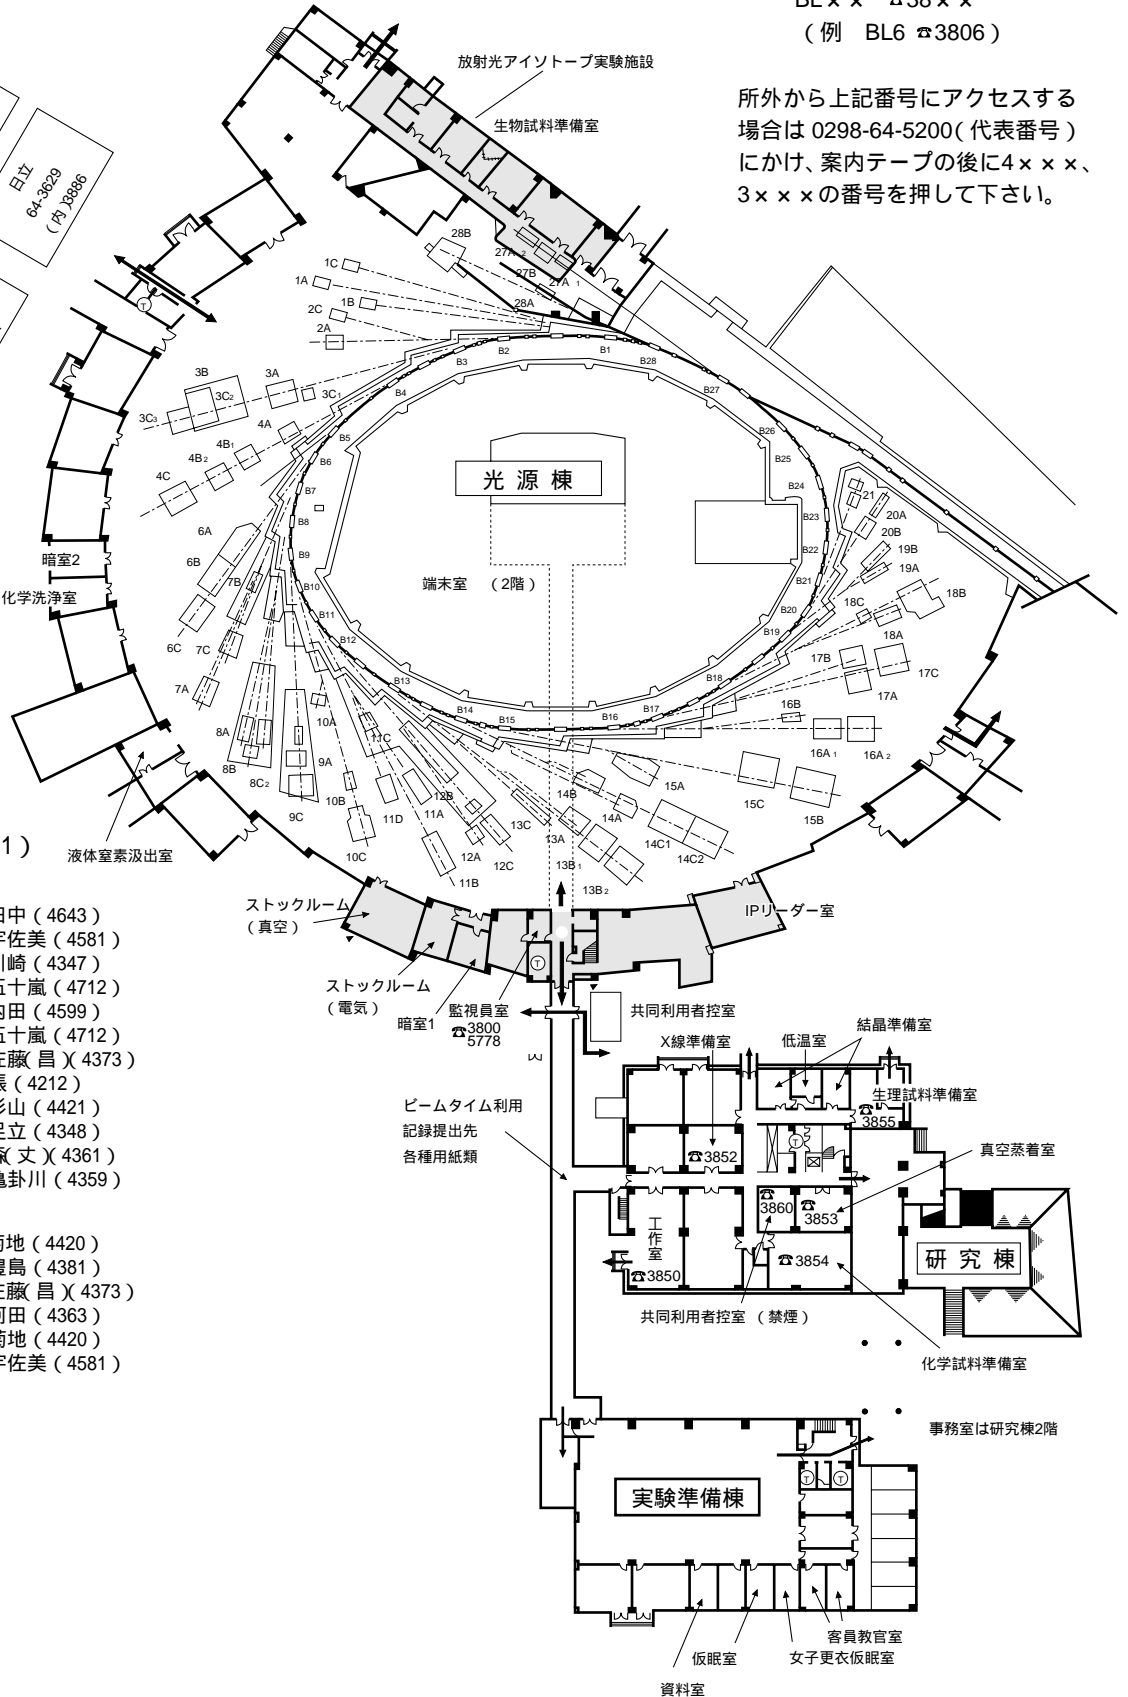

実験準備棟群

## 共同利用ユーザーに関する その他設備の担当者一覧 (1)

### 【共通設備】

- X線準備室 田中 (4643)
- 生物準備室 宇佐美 (4581)
- 生理準備室 川崎 (4347)
- 結晶準備室 五十嵐 (4712)
- 蒸着室 内田 (4599)
- 低温室 五十嵐 (4712)
- 結晶加工室 PF 佐藤 (昌) (4373)
- PF-AR 張 (4212)
- 暗室 杉山 (4421)
- 化学試料準備室 足立 (4348)
- 工作室 PF 森 (丈) (4361)
- PF-AR 亀卦川 (4359)

### 【支援業務】

- ストックルーム PF真空部品 菊地 (4420)
- 電気部品 豊島 (4381)
- PF-AR 佐藤 (昌) (4373)
- ユーザー控入室 河田 (4363)
- 仮眠室 菊地 (4420)
- 女子更衣室 宇佐美 (4581)

0 25M

## 共同利用ユーザーに関するその他設備の担当者一覧(2)

### 【安全管理】

安全全般		伊藤 (4418)
化学薬品		北島 (4279)
特殊ガス		足立 (4348)
ポンペ	PF	内田 (4599)
	PF-AR	佐藤 (昌)(4373)
液体窒素・液体ヘリウム		森 (丈) (4361)

### 放射線安全

PF	小林(克)(4353)
PF-AR	河田 (4363)
	斉藤 (4462)
	斉藤 (4462)
	佐藤(昌)(4373)
	菊地 (4420)

### 【計算機利用委員】

亀卦川 (4359)
五十嵐 (4712)
岩野 (4658)